


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

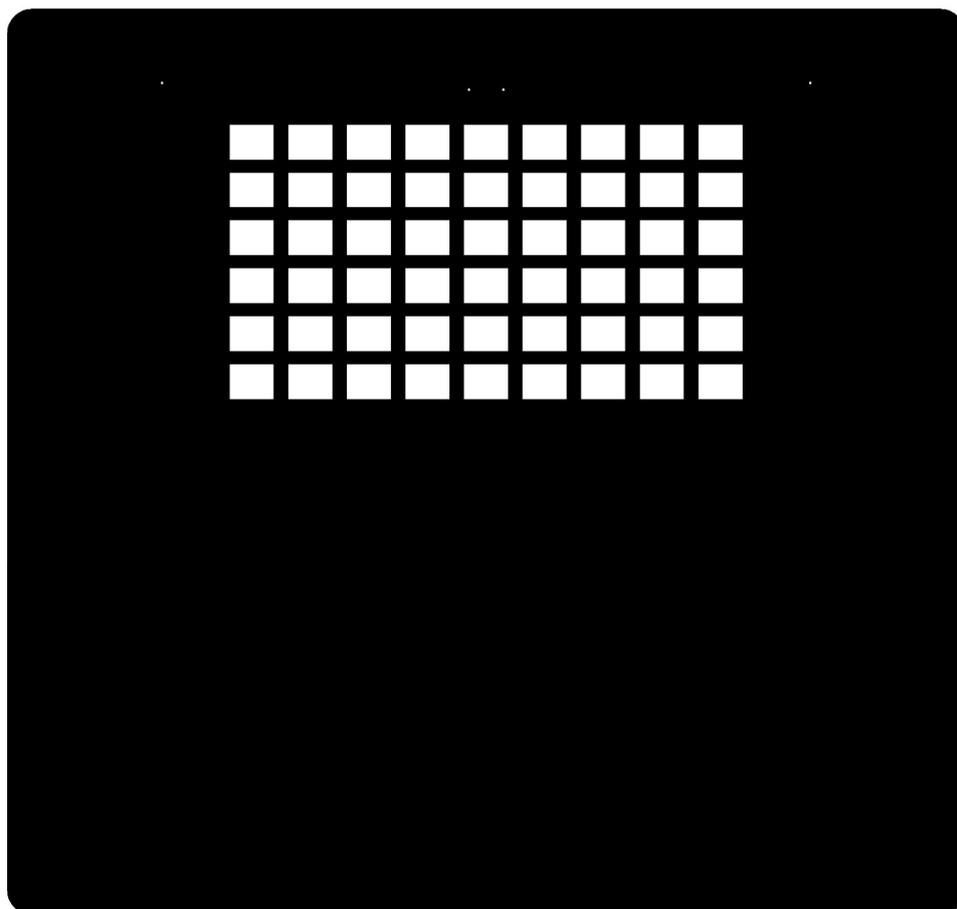


Ø ¾ - COM CAIXA DE PROTEÇÃO DE
HIDRÔMETRO

OPÇÕES DE SAÍDA

A CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO D.A.E. AMERICANA PODE SER INSTALADA COM SAÍDA D'ÁGUA PARA A DIREITA OU PARA A ESQUERDA.


FIGURA 1 - OPÇÃO COM SAÍDA PARA A ESQUERDA OU DIREITA

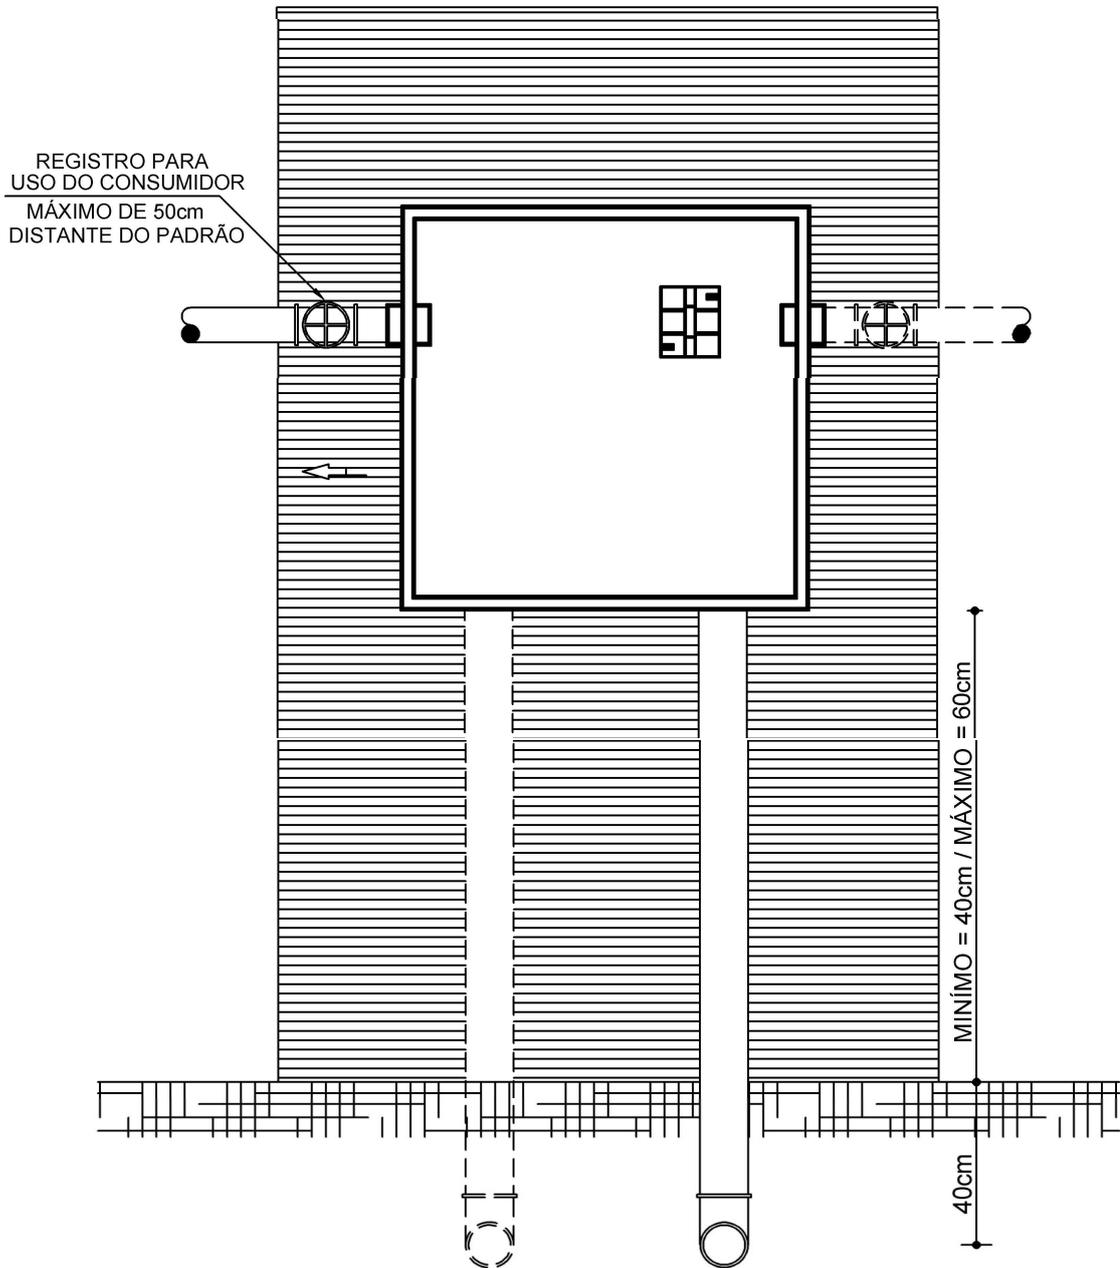

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

O D.A.E. AMERICANA RECOMENDA A INSTALAÇÃO FRONTAL.

FIGURA 2 - INSTALAÇÃO FRONTAL COM MURO

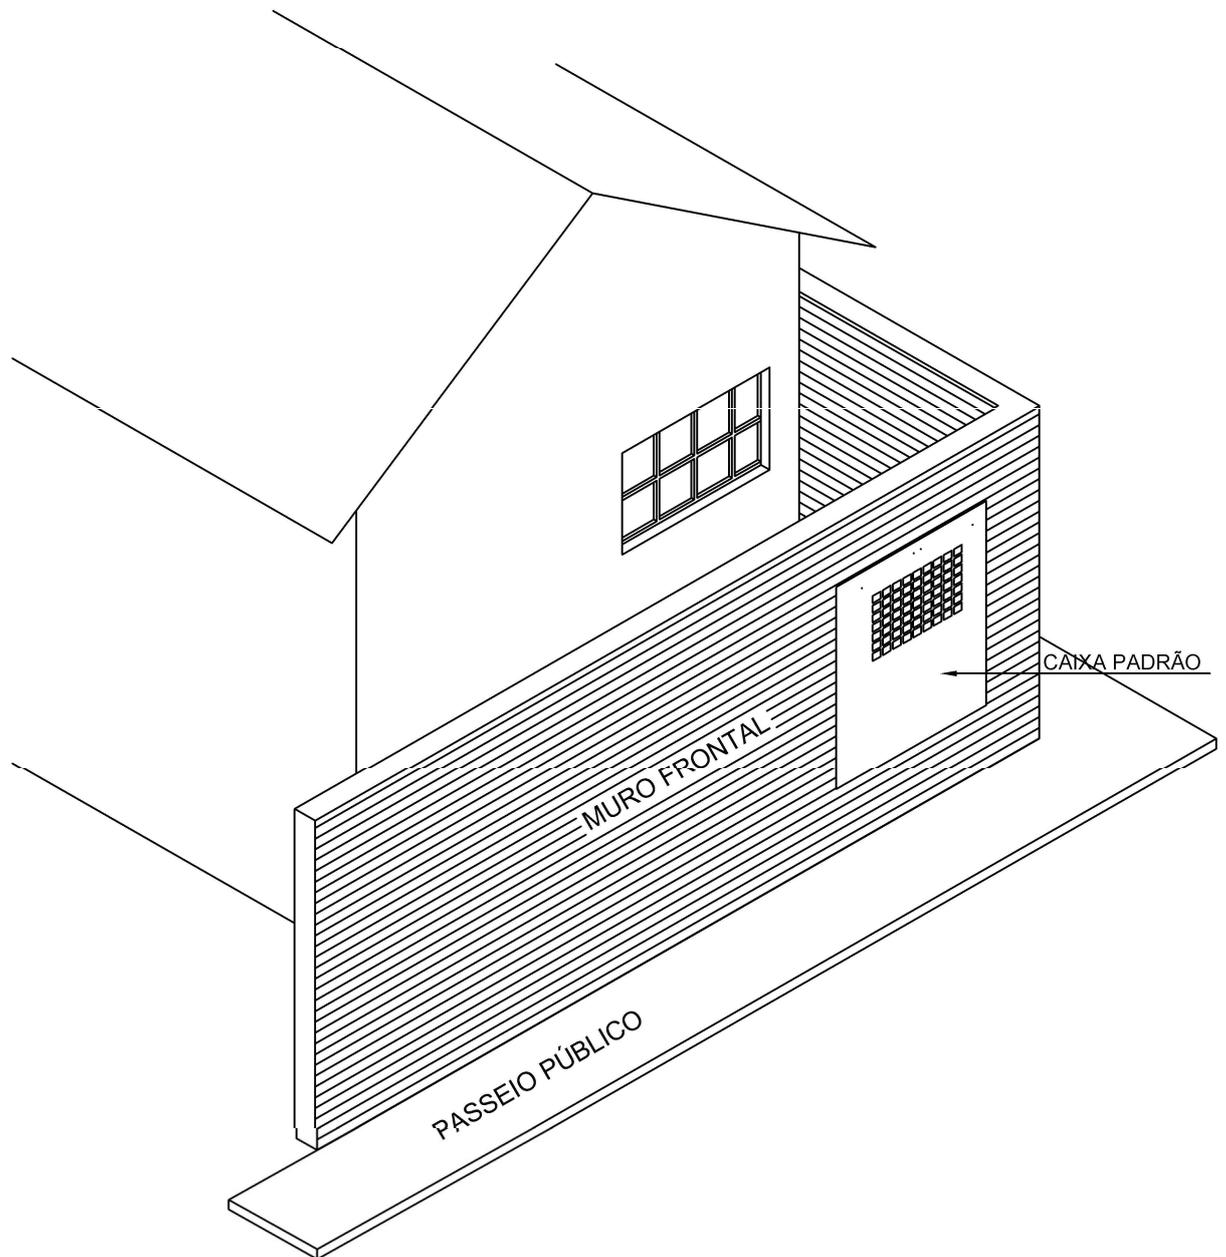

CASO O LOCAL NÃO POSSUA MURO, VOCÊ TEM A OPÇÃO DE INSTALAÇÃO SEM MURO OU COM GRADE CONFORME FIGURAS 3 E 4.

A CAIXA DEVERÁ SER INSTALADA EM UM TRECHO DE ALVENARIA, CONFORME INDICADO.

FIGURA 3 - INSTALAÇÃO FRONTAL SEM MURO


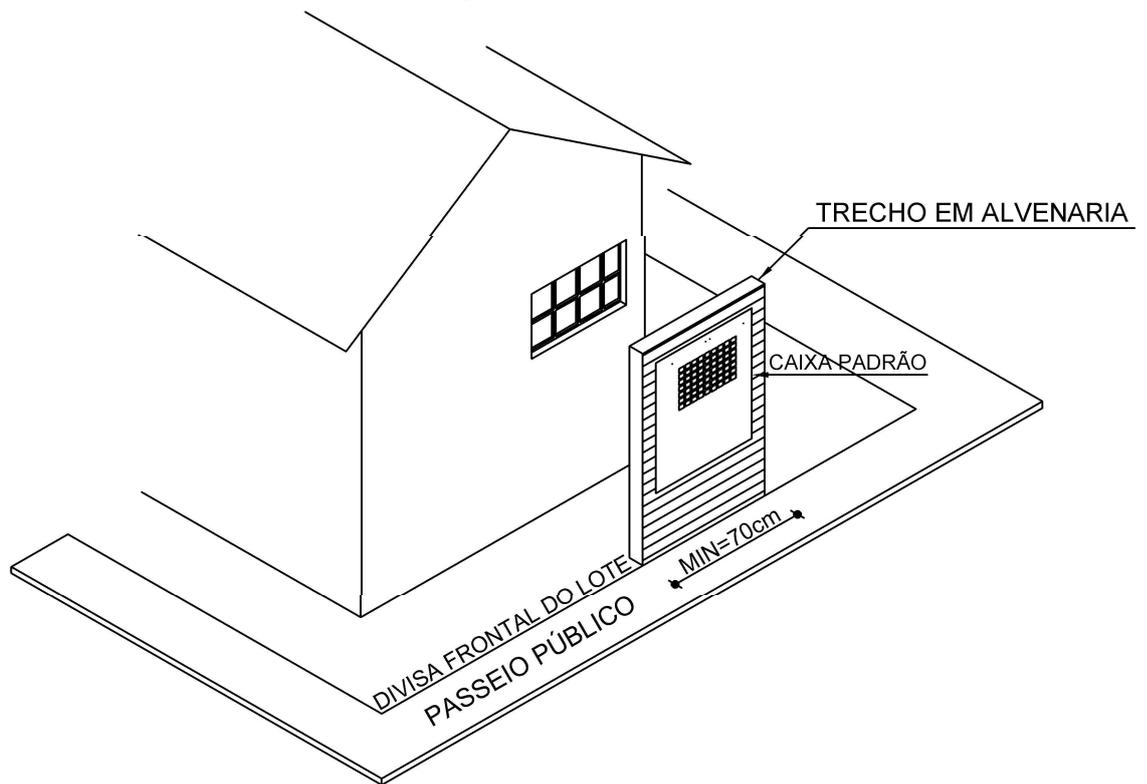


FIGURA 4 - INSTALAÇÃO FRONTAL COM GRADE

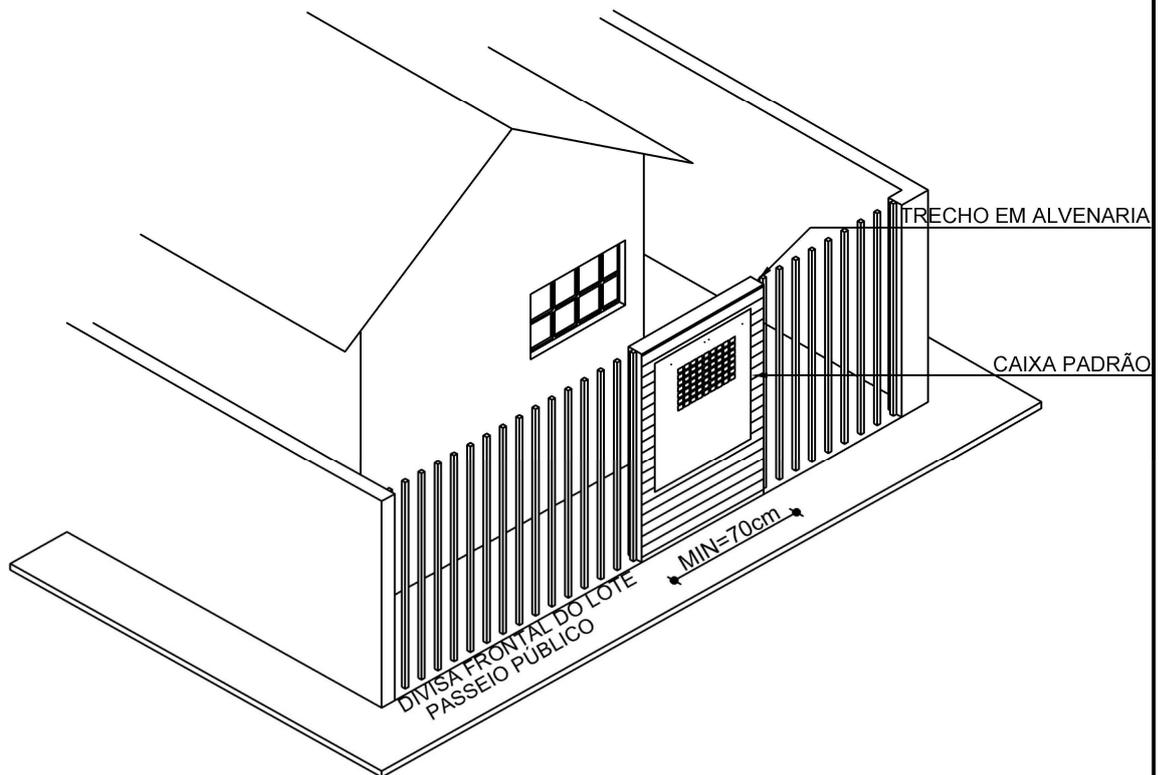

E CASO, NENHUMA DAS ANTERIORES SEJA POSSÍVEL, VOCÊ TEM AINDA A OPÇÃO DE INSTALAÇÃO COM NICHU, CONFORME FIGURA 5.

FIGURA 5 - INSTALAÇÃO COM NICHU


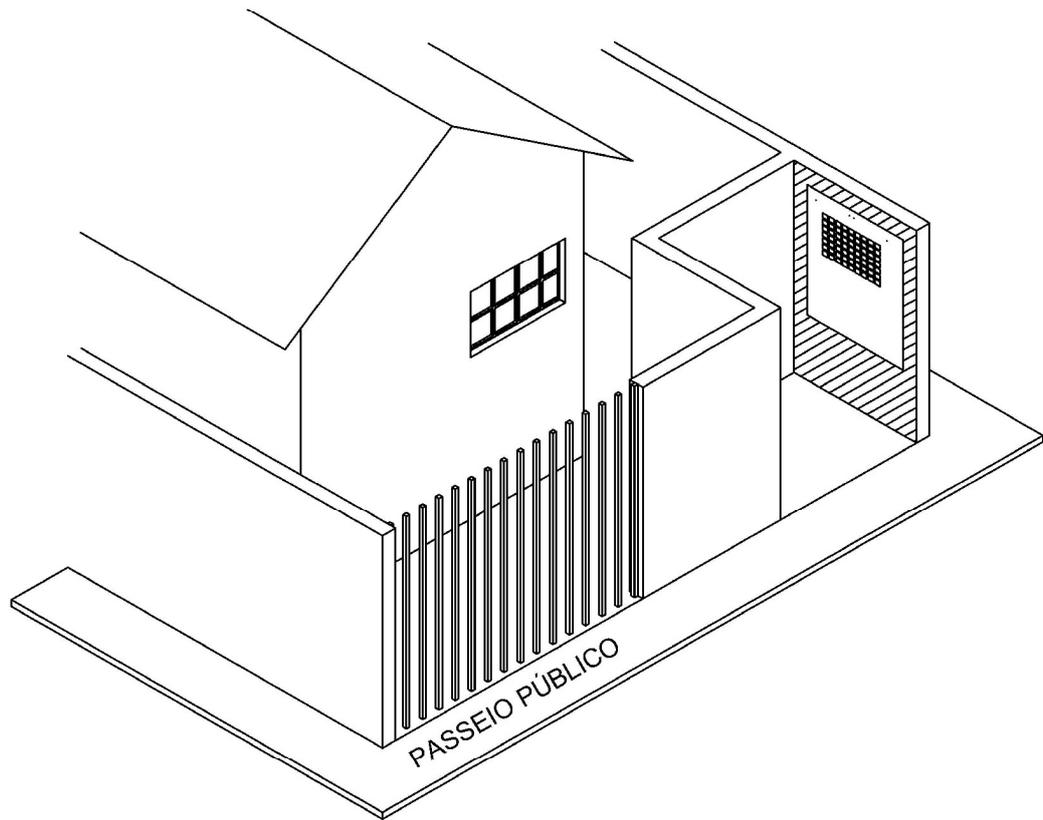


FIGURA 5.1 - PLANTA BAIXA INSTALAÇÃO COM NICHU

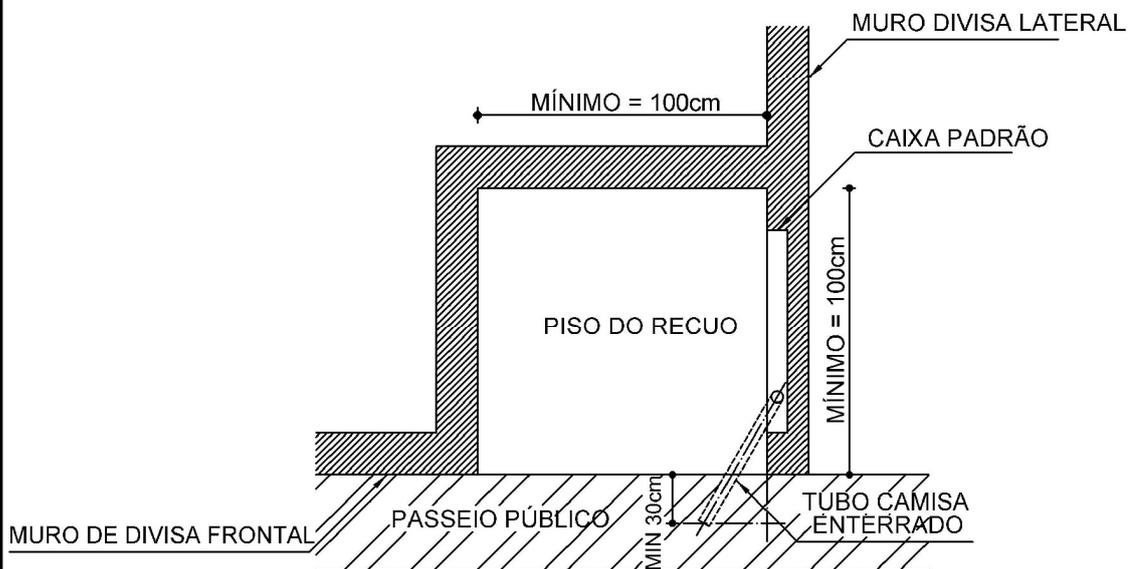

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA PADRÃO

FIGURA 6 - DETALHE DA CAIXA E REGISTRO DO CONSUMIDOR


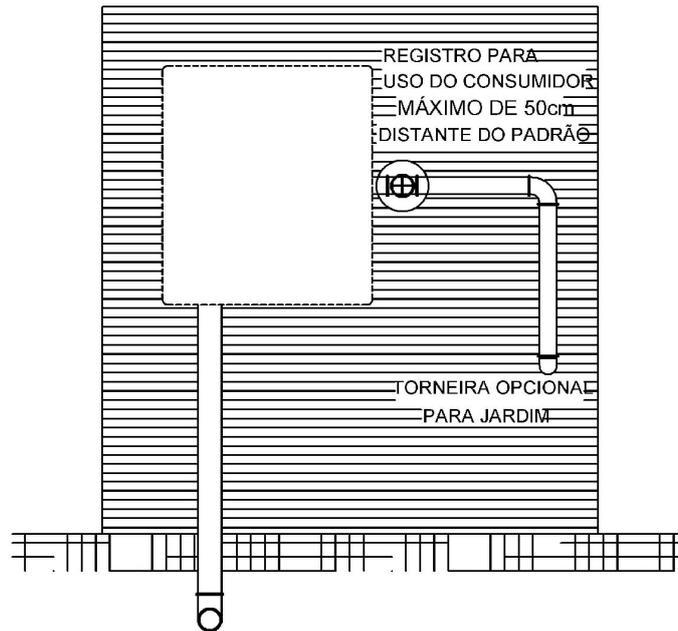


FIGURA 7 - CORTE DA INSTALAÇÃO DA CAIXA PADRÃO



INFORMAÇÕES GERAIS

1. O USUÁRIO DEVERÁ ADQUIRIR E INSTALAR OS SEGUINTE MATERIAIS:
 - 1.1 INSTALAÇÃO FRONTAL
 - a) 01 metro de tubo PVC rígido, diâmetro 50mm, da linha de esgoto domiciliar (tubo ponta e bolsa);
 - b) 01 curva 90° longa, PVC rígido, diâmetro 50mm, da linha de esgoto domiciliar;
 - c) 01 registro de gaveta ou esfera, diâmetro ¾", de preferência em metal.
 - 1.2 INSTALAÇÃO COM NICHOS
 - a) 02 metros de tubo PVC rígido, diâmetro 50mm, da linha de esgoto domiciliar (tubo ponta e bolsa);
 - b) 01 curva 90° longa, PVC rígido, diâmetro 50mm, da linha de esgoto domiciliar;
 - c) 01 registro de gaveta ou esfera, diâmetro ¾", de preferência em metal.
2. No caso da instalação com nicho ou muro lateral deverá ser deixado um prolongamento do tubo camisa embutido no piso, com no mínimo 30cm fora da divisa frontal do lote e uma sinalização (estaca) indicando o ponto exato da espera do tubo, conforme figura 5.1. Esse procedimento evitará a quebra do piso interno do recuo no ato da ligação ou no caso de manutenções.
3. A ponta de espera da curva deverá em todos os casos ser protegida contra a entrada de terra e/ou entulhos, bastando para isso amarrar um saco plástico na extremidade livre. A vala deverá permanecer aberta para a vistoria na instalação das curvas.
4. Na saída da caixa padrão, do lado interno do lote, obrigatoriamente, para concretizar a ligação deverá ser instalado um registro de gaveta ou esfera, com diâmetro ¾" de uso exclusivo do consumidor e somente após este é que deverá ser instalada a torneira do jardim.
5. A caixa padrão deverá ser instalada no muro, prumada e nivelada, com o furo destinado ao tubo camisa voltado SEMPRE para baixo.
6. Ao instalar a caixa padrão, a tampa deve permanecer na mesma, mantendo-a fechada até que a argamassa de assentamento esteja completamente seca, para que a caixa não sofra deformações.
7. Instalada a caixa conforme as orientações, o interessado deverá avisar no protocolo digital ou enviar mensagem pelo WhatsApp (19) 98100-4714 para solicitar a vistoria, devendo informar o número do protocolo.
8. Caso não sejam atendidas todas as instruções descritas, NÃO será executada a ligação. Se o padrão não for aprovado, o proprietário será avisado e após atender todas as instruções, deverá despachar novamente no protocolo digital ou enviar mensagem via WhatsApp para solicitação de nova vistoria.
9. Após aprovado o padrão, a ligação será executada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
10. A caixa padrão DAE Americana deverá ser adquirida em depósitos de materiais de construção.

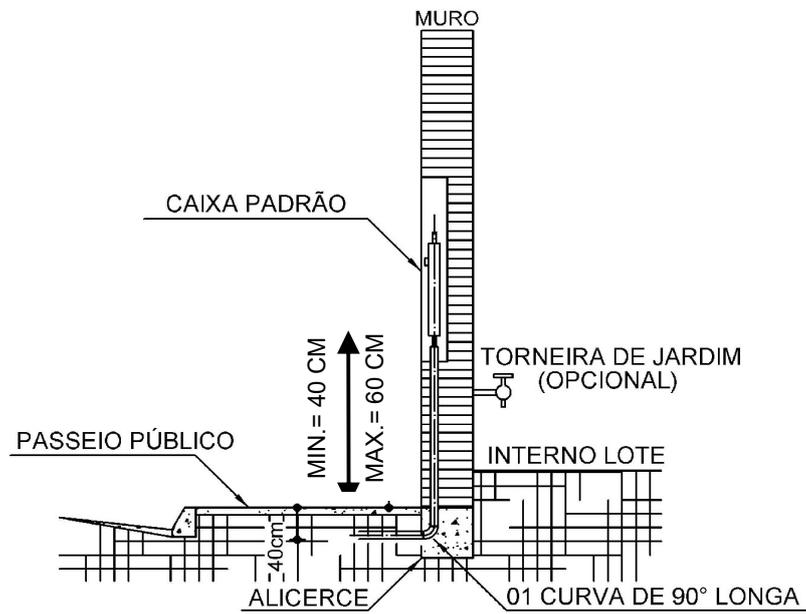

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

- INSTALAR A CAIXA PADRÃO (ABRIGO PARA O HIDRÔMETRO) CONFORME INSTRUÇÕES DO DAE E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL QUE ACOMPANHA A CAIXA.
- AFIXAR O NÚMERO DO IMÓVEL NA PAREDE OU MURO FRONTAL, EM LUGAR VISÍVEL, NÃO SENDO ACEITO PINTURAS PROVISÓRIAS OU PAPELÃO.
- CASO EXISTA MAIS DE UMA LIGAÇÃO, ALÉM DO NÚMERO DO IMÓVEL, CADA CAIXA PADRÃO DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADA COM O COMPLEMENTO CORRESPONDENTE. EXEMPLO: CASA 01, CASA 02 OU FRENTE E FUNDOS, ETC. ESSA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO NÃO PODE ESTAR FIXADA OU PINTADA NA TAMPA DA CAIXA PADRÃO, POIS HAVENDO UMA MANUTENÇÃO NO LOCAL, AS TAMPAS PODEM SER TROCADAS, DANDO CAUSA A INVERSÃO DE LEITURAS. ASSIM, ELA PRECISA SER COLOCADA ACIMA OU ABAIXO DE CADA CAIXA PADRÃO. **LEMBRAMOS QUE A IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE CADA INSTALAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, SENDO MUITO IMPORTANTE PARA EVITAR INVERSÃO DE LEITURAS OU DE CADASTROS.**
- APÓS A INSTALAÇÃO DA CAIXA PADRÃO, INFORMAR NO PROTOCOLO DIGITAL SOLICITANDO A VISTORIA PARA APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES OU ENVIAR MENSAGEM PELO WHATSAPP (19) 98100-4714 INFORMANDO O NÚMERO DO PROTOCOLO E NOME DO REQUERENTE.
- **NUNCA FECHE A FRENTE DA CAIXA PADRÃO COM MUROS, GRADES OU PORTÕES**, ELA DEVE TER LIVRE ACESSO PARA LEITURAS E MANUTENÇÕES DO DAE A QUALQUER DIA OU HORA. A OBSTRUÇÃO DA CAIXA PADRÃO ACARRETERÁ EM MULTA DE R\$832,93, CONFORME RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 148/2016.
- NÃO CONCRETAR A TAMPA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO.
- MANTER A CALÇADA LIVRE DE QUAISQUER MATERIAIS, CAÇAMBAS E AFINS, POIS PODEM IMPEDIR A EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO.
- A VISTORIA DEVE SER SOLICITADA NO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS A DATA DO PROTOCOLO, DEPOIS DESSE PRAZO O REQUERIMENTO SERÁ ARQUIVADO.